


Διαγραμμα Εφαρμογής  
 στο Ο.Τ. 140α του Δήμου Βούλας

Δ.Ε.  
 37/89

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΧΕΙΜΕΝΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ Α. 781027/1003/89

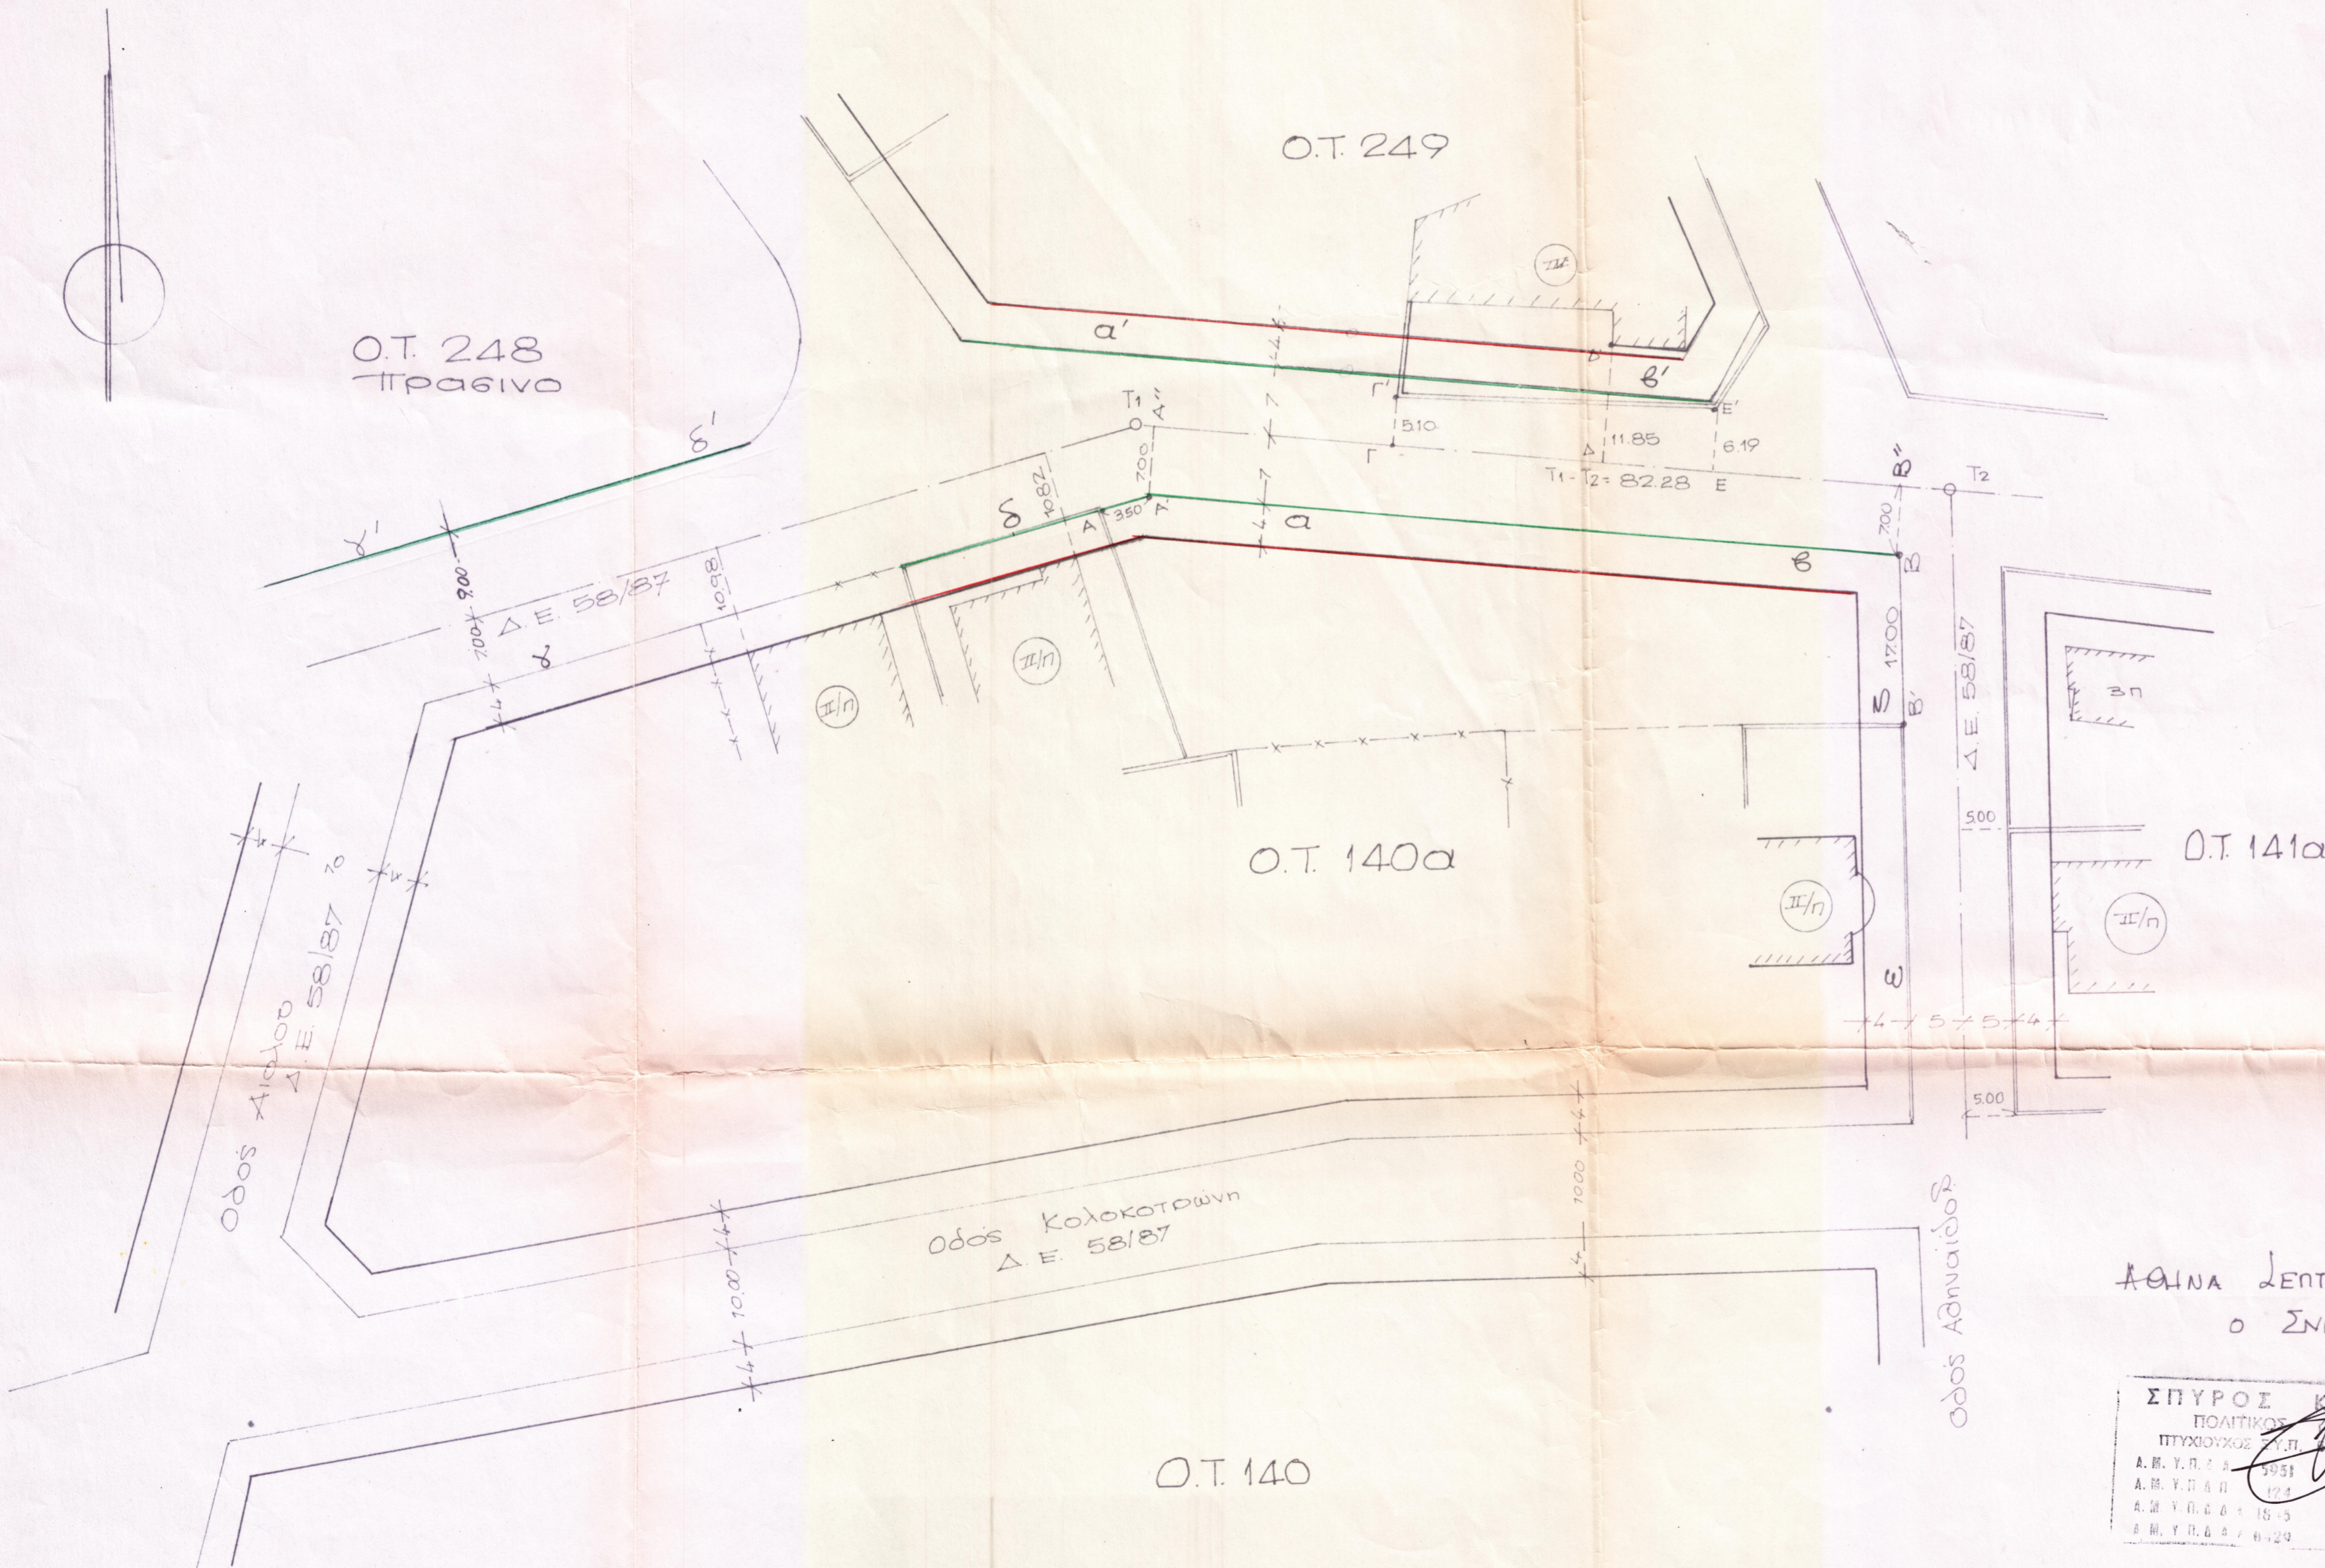

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
 Οι Ρ.Γ. & Ο.Γ. τέθηκαν σύμφωνα με τα  
 από 9-12-61, 30-4-63 & 12-4-84 Δ/τα βιομηχανίας  
 και απόφαση 441315/1762/16-6-88 Φεκ 484 Δ/88 τροπ/6ης  
 Οι ρυμοτομικές γραμμές (αβ) & (α'β') παράλληλα του  
 άξονα T1-T2 στα 700 μ. Ελήφθησαν Α'Α' = 700 μ.  
 (Α'Α' = 3.50 επί της ρυμοτομικής γδ, βήκιο Α επί του  
 μαντροτοίκου) και Β'Β' = 700 μ. (Β'Β' κατ' επέκταση της  
 ρυμοτομική εδ, βήκιο Β' γωία μαντροτοίκου).

Βρέθηκαν ΓΓ' = 510, ΔΔ' = 11.85, ΕΕ' = 6.19 μ.  
 Οι Ρ.Γ. & Ο.Γ. επί των οδών Αθηναίων, Κολοκοτρώνη,  
 Αιόλου, τίθενται σύμφωνα με το Δ.Ε. 58/87.  
 Η ρυμοτομική γραμμή γδ // της γδ στα 1600 μ. η οποία  
 Ρ.Γ. γδ ορίζεται με το Δ.Ε. 58/87.

Αρχυροπούλη 5/10/1989  
 Ο Ελεσφας & βωταφας  
 της Ο.Γ. & Ρ.Γ.  
 Αρχυροπούλη 6/10/1989  
 Θ. ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ



ΑΘΙΝΑ ΔΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1989  
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ.

ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΣΑΡΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Τ.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 Α.Μ. Υ.Π.Ε.Σ. 1951  
 Α.Μ. Υ.Π.Ε.Π. 124  
 Α.Μ. Υ.Π.Ε.Α. 15-5  
 Α.Μ. Υ.Π.Ε.Β. 6-29  
 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  
 Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 87  
 Τ.Κ. 58 14 517

Κλίμακα 1:500