

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 2ον

Αριθ. Πρωτ. (Τμήματος) 127/64

Ευθείαι
Καθορισμού γραμμής περιτομίας
ἐπὶ σκιογραφία κ. Συμφορῶν
κ' Βούλα ο.τ. 58

Ἀπόφασις 50192/9-11-27 (φ. κειμ. 263B)

Ἡ γραμμὴ περιτομίας αβ δὲ τῆς παραγωγῆς τῆς ΑΒΓΔ καὶ
ἰσχύει 16.00φ., ἡ δὲ Α, Γ, Δ γωνία μεταφορῆς καὶ
ΒΒ' = 0,25. —


Ἐν Ἀθήναις τῆς 14-2-1964

Προϊστάμενος τοῦ 2ου Γραφείου

Γραβόσης



ΣΚΑΘΙΣΜΑ

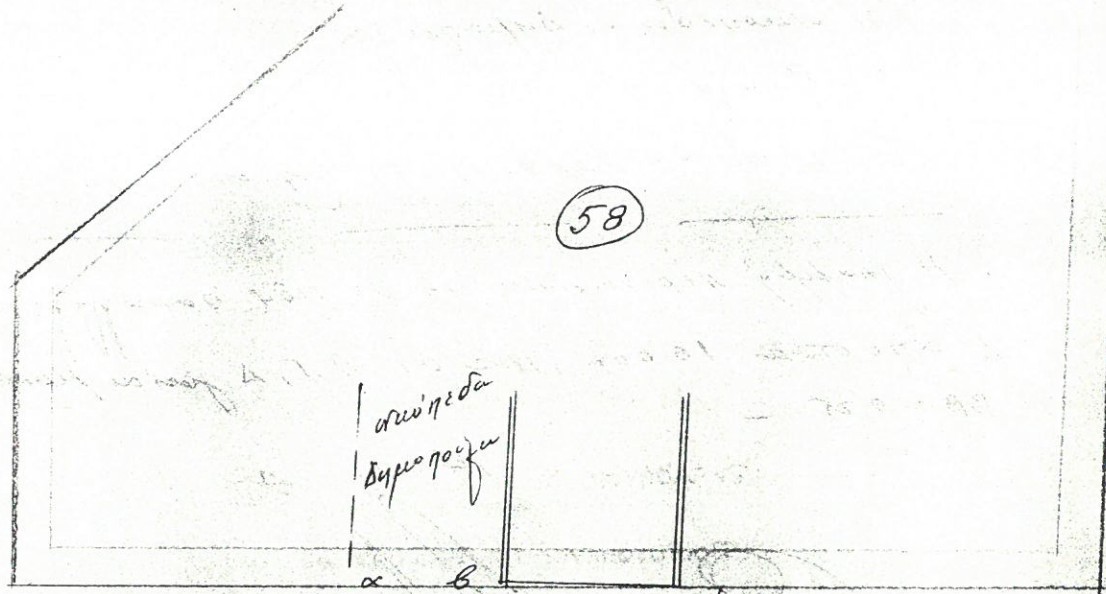


58

από ηε δα
δύο πορτες

α β


16.00

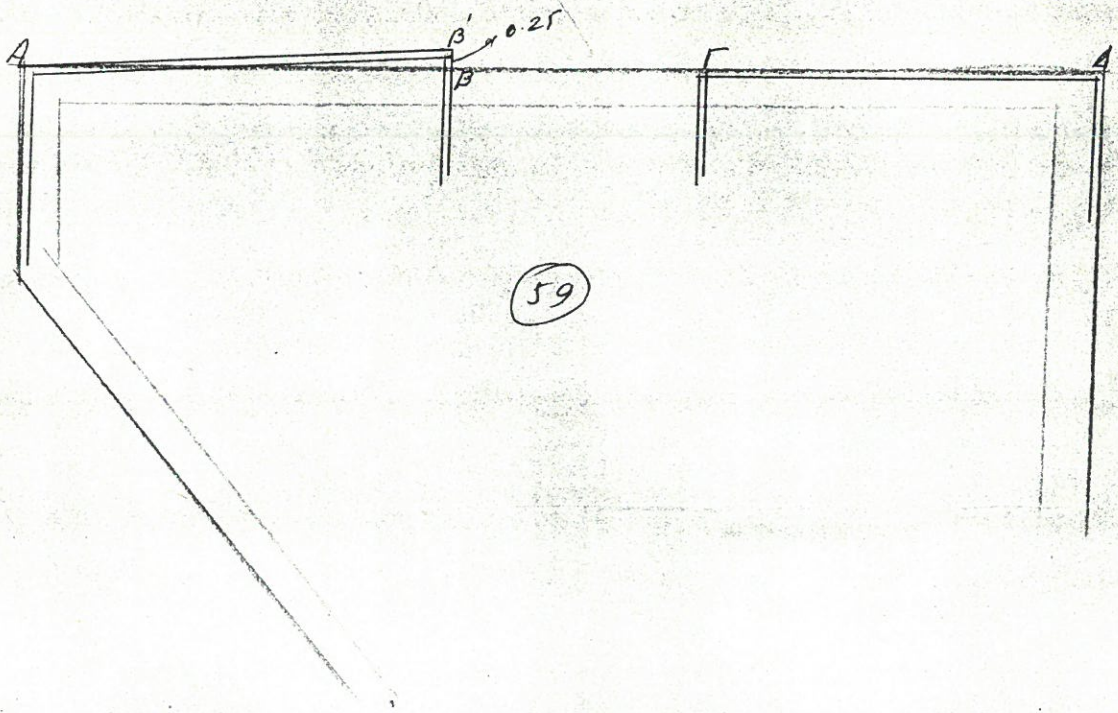

59


ΥΓΕΙΑΣ

7.7. 2575/62

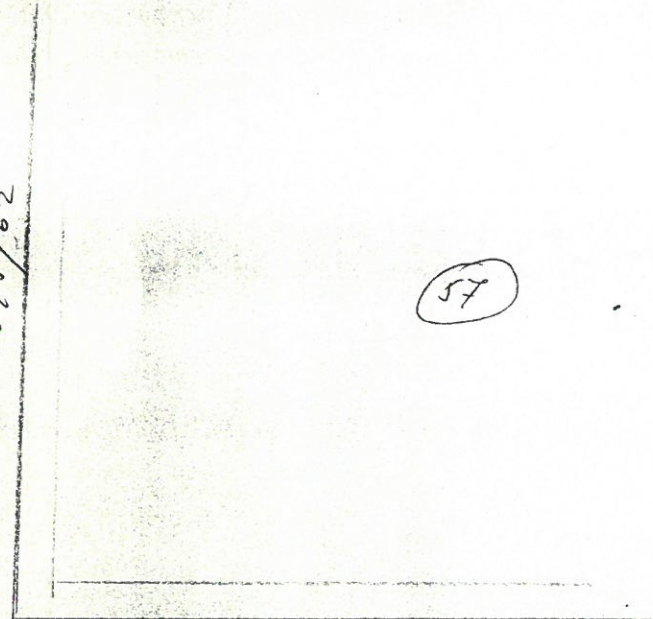

57

ΟΔΥΣΣΕΟΣ

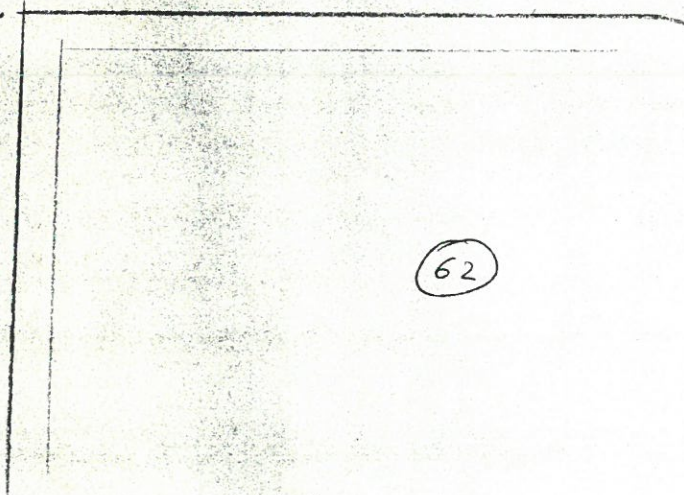

62